

ELENCO ELABORATI GRAFICI

Schema di collegamento	//

OGGETTO:

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'attività archivio cartaceo n. 34.1.B di cui al DPR N. 151 del 01/08/2011.  
Parere favorevole VV.F. del Polo centrale rif. prot. 23086 fasc. 48174, sita in Via Boncompagni n. 101 in Roma.

NATURA DELLE OPERE:

Impianto di spegnimento a gas inerte.

COMMITTENTE:

ARPA LAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Via Boncompagni n. 101  
00187 - Roma

DESCRIZIONE ELABORATO:

Schema di collegamento batteria di bombole e valvole direzionali.


RESPONSABILE DEI LAVORI:

TECNICO

LOCALITA' OPERE:

ROMA

DITTA

BLITZ

ANTINCENDIO s.r.l.

Via di Torre Spaccata, 224/A


00169 - Roma (RM)

DATA	DISEGNATORE	Cod.	Ente	Liv.	Arg.	Doc.	N.
0 Maggio 2012	Per. Ind. Bernadi Simone	0264	ARPA	PE	IMS	TVL	02
1 Settembre 2012							
2							
3							

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	CONTROLLATO	APPROVATO
0	23/05/2012	PROGETTO DEFINITIVO	P.I. Simone Bernadi		Dott. Ing. Walter Solis
1	10/09/2012	PROGETTO DEFINITIVO	P.I. Simone Bernadi		Dott. Ing. Walter Solis
2					

RESPONSABILE INTERNO DEL PROGETTO	SOSTITUISCE IL DISEGNO IN DATA	COLLABORAZIONI
Dott. Ing. Walter Solis		

DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA DITTA BLITZ ANTINCENDIO s.r.l. LA DIFFUSIONE E LA RIPRODUZIONE E' VIETATA IN TERMINI DI LEGGE.

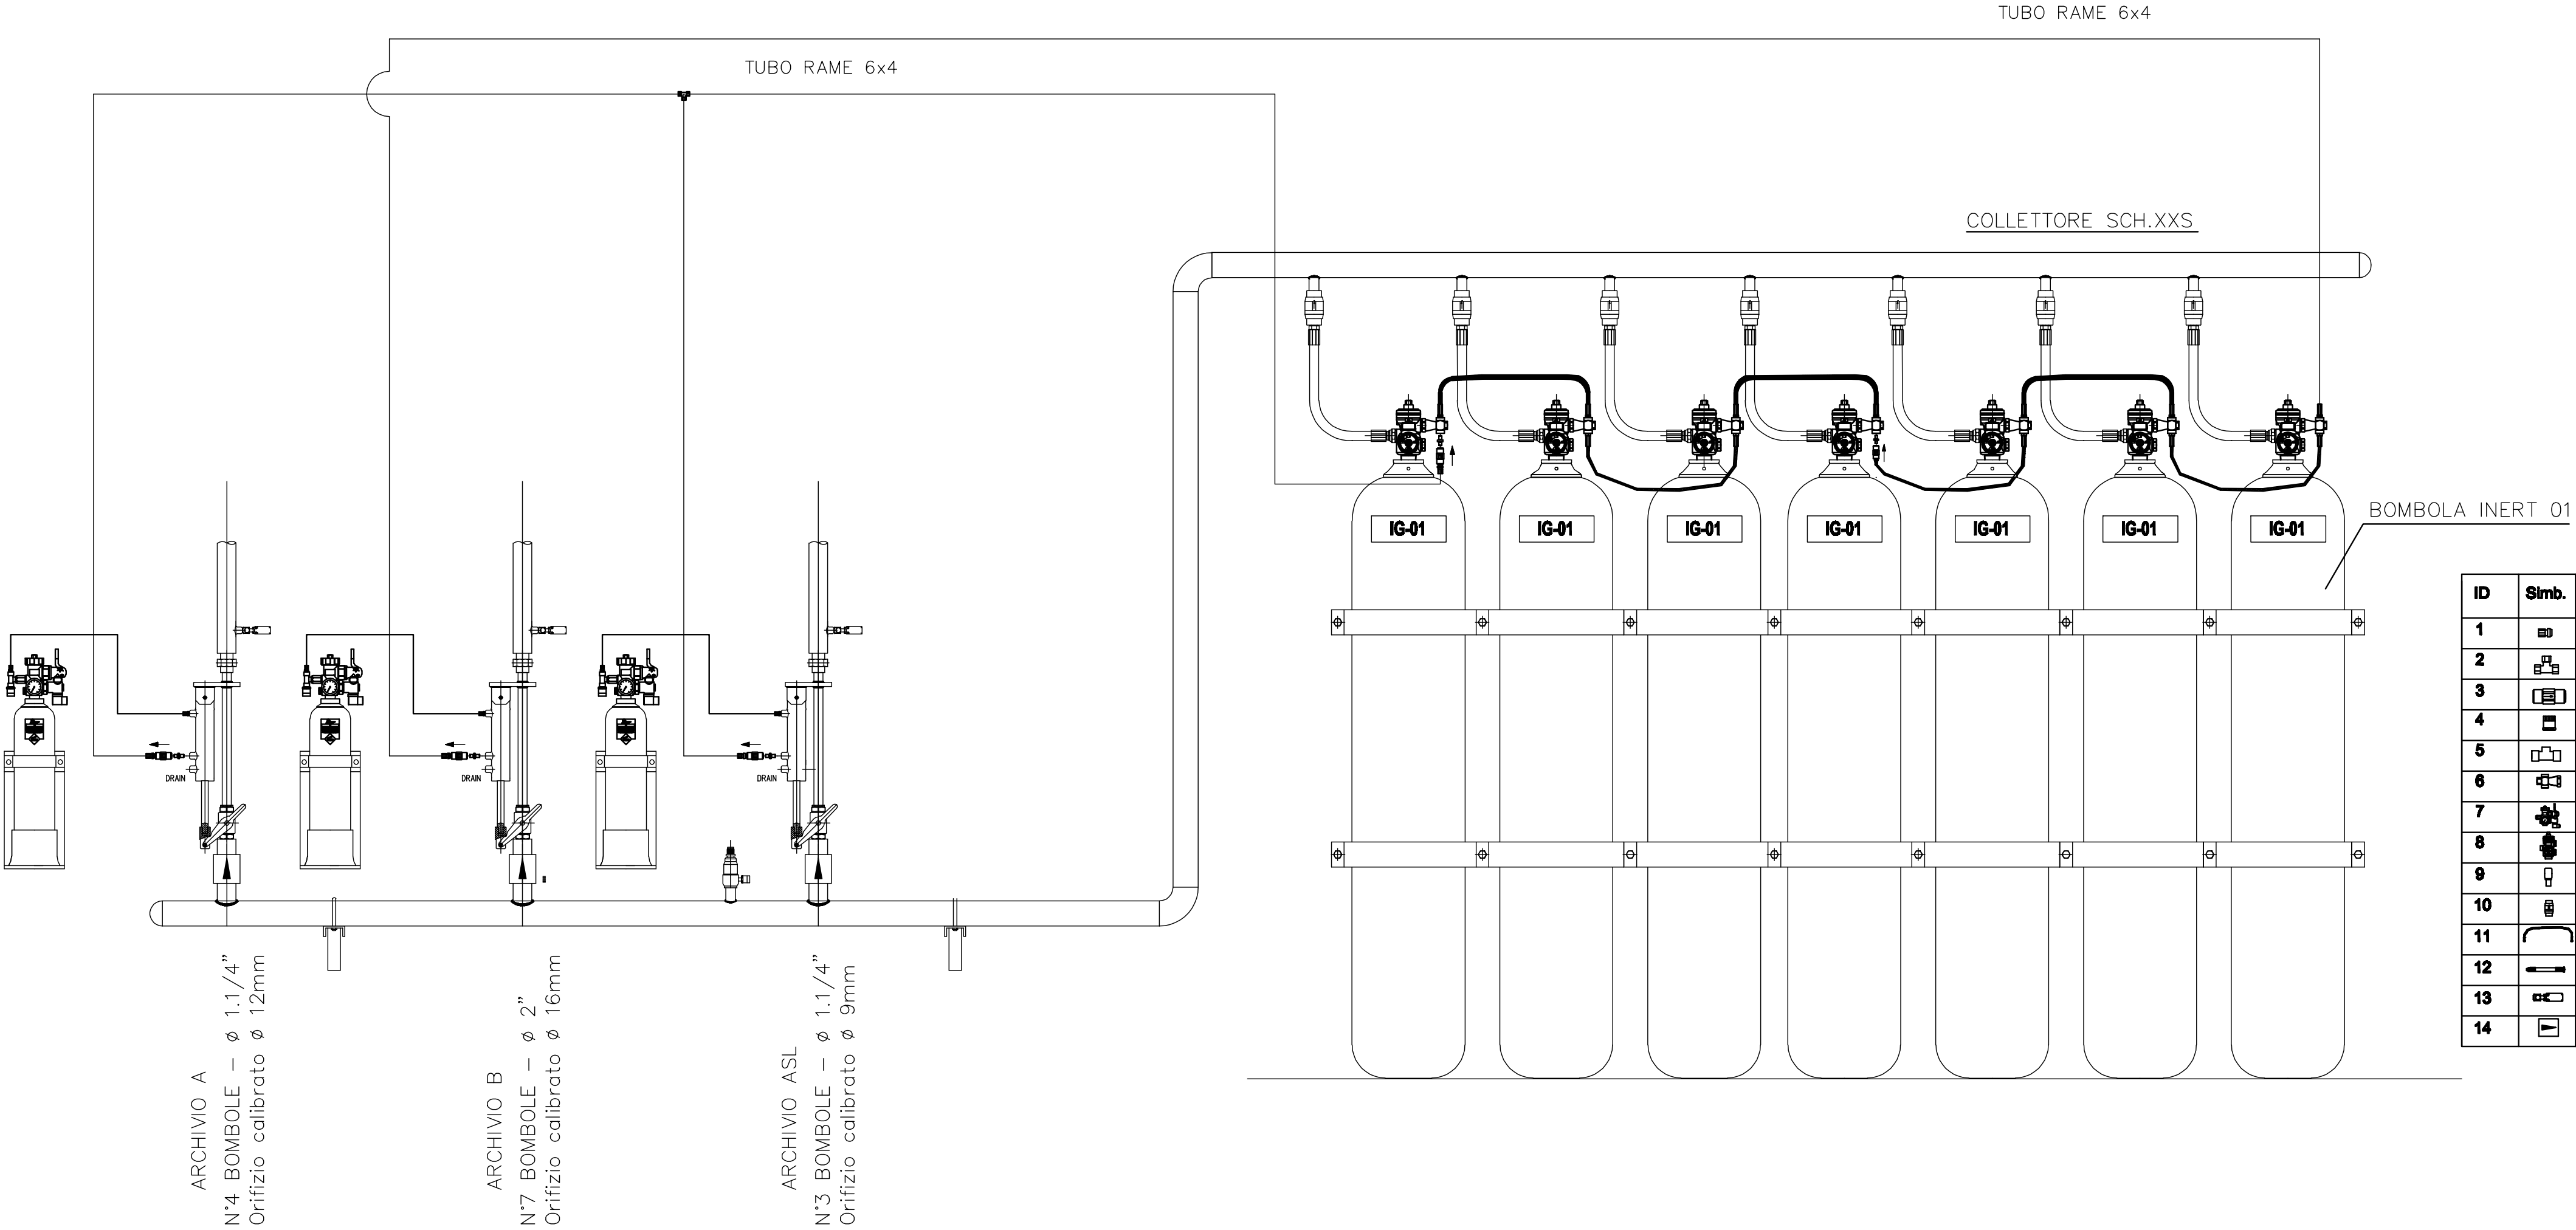

ID	Simb.	CODICE IT	DESCRIZIONE
1		CL08540	RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TUBO RAME 6x4
2		CL08541	RACCORDO A TEE INTERMEDIO
3		IL09025	VALVOLA N.R. SERVOCOMANDO 1/4"
4		IL09010	VALVOLA DI SFIATO
5		CL08539	RACCORDO A TEE F.M.F. 1/4"
6		IL09007	COMANDO PNEUMATICO C/TEE
7		CL08517	VALVOLA LPG128/90 COMPLETA DI ELETTROV. E COMANDO A LEVA
8		IL09051	VALVOLA LPG 128/ARGON 1" 300 BAR
9		IV08288	VALVOLA di SICUREZZA
10		IL09012	VALVOLA N.R. 3/4"
11		IL09009	FLEX ATTUAZIONE PNEU. 1/4" LUNGH. 700mm
12		IL09013	MANICHETTA DI SCARICA X VLV 125 l
13		IL09011	INTERRUTTORE A PRESSIONE DI LINEA
14		IV08201	ORIFIZIO CALIBRATO