DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di quadro:	MODULARE
Norma di rif.:	CEI EN 60439-1
Tensione nominale:	400 V
Corrente nominale sbarre:	63 A
Corrente nom. ammissibile:	10 KA
Frequenza:	50 Hz
Grado di protezione:	IP40
Forma costruttiva:	2
Colore:	RAL 7035
Tipo di porta:	trasparente
Accessibilità:	Anteriore

Utilizzare solo cavi Conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) LIVELLO DI RISCHIO MEDIO (CEI-UNEL35016)

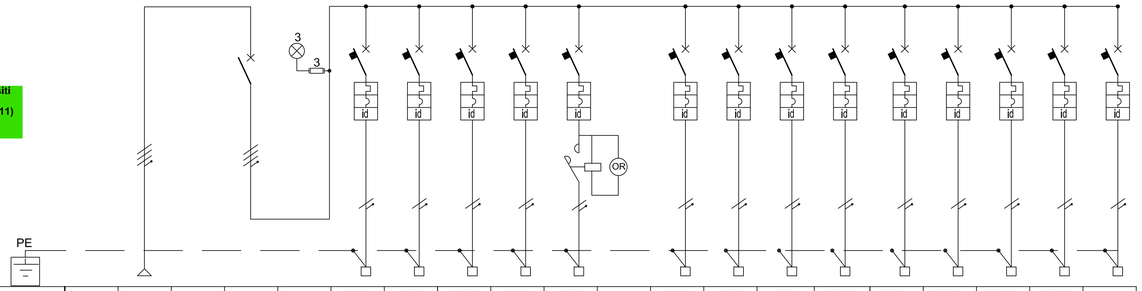

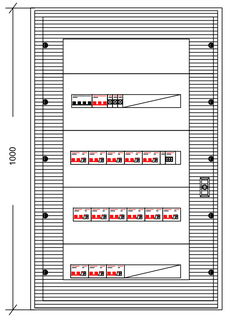

CIRCUITO								LP1	LP2	LP3	LP4	LP5		LS1	LS2	FP1	FP2	FP3	FP3	FP5	FP3	
SERVIZIO				da QE AN.PAT.		GENERALE LINEA		LUCE ARCHIVI	LUCE ARCHIVI	LUCE ARCHIVI	LUCE CORRIDOIO INGRESSO	LUCE ESTERNA		LUCE SICUREZZA	CARTELLI U.S.	PRESE EI ARCHIVI	PRESE EI ARCHIVI	MOTORI FINESTRE ARCHIVI	MOTORI FINESTRE ARCHIVI	PRESE EI CORRIDOIO INGRESSO	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO	RISERVA
DATI GENERALI	POTENZA TOTALE	kW		10		10		1,4	1,4	1,2	0,8	0,1		0,4	0,1	2	2	1	1	1	0,6	
	TENSIONE DI ESERCIZIO	V		400		400		230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230
	CONTEMPORANEITA'							1	1	1	1	1		1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	
	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE			RSTN		RSTN		RN	SN	TN	RN	SN		TN	RN	SN	TN	RN	SN	TN	RN	SN
	CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ib	A		17		17		7	7	6	4	0,5		0,2	0,5	5	5	3	3	3	3	
APPARECCHI CONTATTAORI-TELERUTTORE	MARCA					MODULARE		MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE		MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	TIPO																					
	POLI / PORTATA NOMINALE	n x In				4x63		2x10 (A)	2x10 (A)	2x10 (A)	2x10 (A)	2x10 (A)		2x10 (A)	2x10 (A)	2x16 (A)	2x16 (A)	2x16 (A)	2x10 (A)	2x10 (A)	2x10 (A)	2x16 (A)
	TARATURA RELE' TERMICO	A						10 (A)	10 (A)	10 (A)	10 (A)	10 (A)		10 (A)	10 (A)	16 (A)	16 (A)	16 (A)	10 (A)	10 (A)	10 (A)	16 (A)
	POTERE D'INTERRUZIONE	kA						10	10	10	10	10		10	10	6	6	6	10	10	10	6
	INTERVENTO DIFFERENZIALE Id	A						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	TIPO O SERVIZIO																					
	POLI / PORTATA NOMINALE																					
	TARATURA RELE' TERMICO	A																				
	TARATURA FUSIBILE	A																				
	AMPEROMETRO	A																				
	VOLTMETRO	V																				
LINEE DI POTENZA	TIPO O SIGLA CAVO			FG16OM16				FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	
	LUNGHEZZA	m		60				25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25	25	
	FORMAZIONE O SEZIONE	mmq		5G6				3G3,5	3G3,5	3G3,5	3G3,5	3G3,5		3G3,5	3G3,5	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G3,5	
	PORTATA Iz	A		36				21	21	21	21	21		21	21	28	28	28	28	28	21	
	CADUTA DI TENSIONE (PERCENTUALE TOTALE)	%																				
	Icc A FINE LINEA (MONOFASE)																					

STUDIO VERRECCHIA
Via dei Marrucini n° 56 - 00185 ROMA
(+39) 06 64501046 (+39)338.4697981
indirizzo e-mail studio.verrecchia@libero.it

Committente:

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Divisione Patrimonio, Beni e Servizi
Unità Patrimonio e Servizi Tecnico Manutentivi

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LOCALI DA DESTINARSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMINTERRATO DELL'AULA MAGNA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA SAREDO 52

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE VIGENTI

Responsabile del Procedimento: Ing. GIOVANNI SANTARELLI

Progettista: Ing. LUCIO VERRECCHIA

Direttore dei Lavori: Ing. GIOVANNI SANTARELLI

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: Ing. GIOVANNI SANTARELLI

EMISSIONE	DATA EMISSIONE
Emissione 1	18/12/2008
Revisione 1	Luglio 2011
Revisione 2	Novembre 2017

IMPIANTI ELETTRICI

IESE - 25.17 - 1.02/C QUADRO ELETTRICO